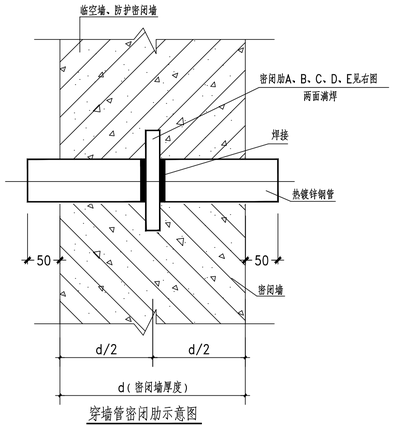

穿墙管密闭肋示意图

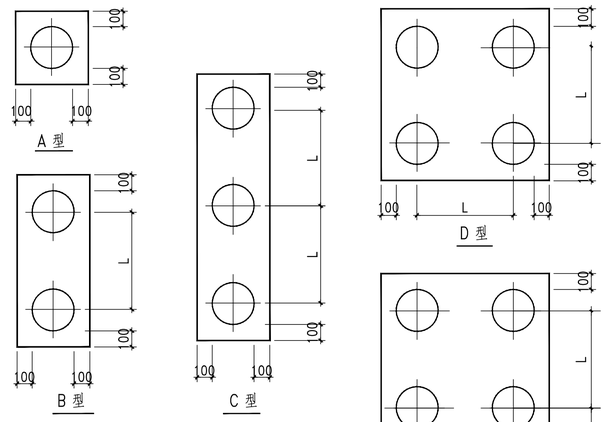

（防）密 闭 管 和 密 闭 肋 尺 寸 表

序号	热镀锌钢管			管距尺寸	备 注
	公称直径(mm)	外径(mm)	L(mm)		
1	20	26.8	50		
2	25	33.5	50		
3	32	42.3	60		
4	40	48	75		
5	50	60	100		
6	70	75.5	125		
7	80	88.5	150		
8	100	114	200		
9	150	165	250		

说 明

1.穿墙管应采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管，管道材料由设计决定.

2.密闭肋A、B、C、D、E型为3-10mm厚的热镀锌钢板，与热镀锌钢管双面焊接，同时应与结构钢筋焊牢。

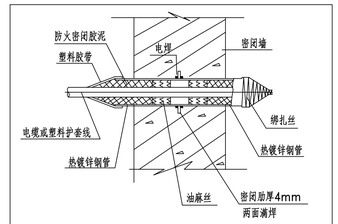

大样2 密闭穿墙管内堵法详图（密闭处理）

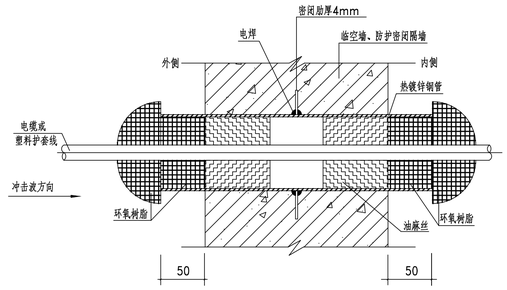

大样1 电气线路明管敷设防护密闭措施

（核6级，核6B级，常6级）

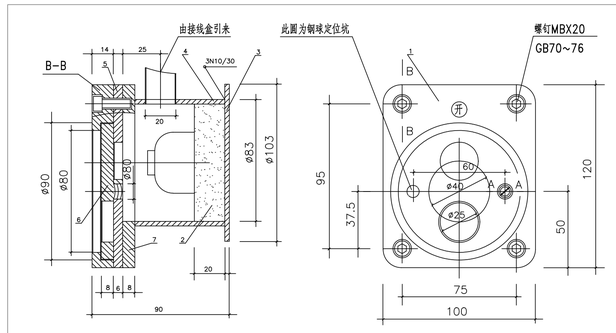

呼唤按钮安装图

呼唤按钮安装材料表

序号	代 号	名 称	数量	材 料	重 量	备 注
1		面盖板	1	A3	0.67	
2		木垫	1	木		
3		后盖板	1	A3	0.186	
4	YB242-63	钢管	1	A3	0.36	ø83*3
5		衬板	1	A3	0.54	
6		转盘	1	A3	0.36	表面发黑
7		底板	1	A3	0.46	
8		手柄	1	A3	0.02	或1Cr18Ni9Ti



A-A

呼唤按钮说明:

(开)，再单指伸入孔内即可触拨呼唤按钮

2.产品出厂前应作防锈处理.

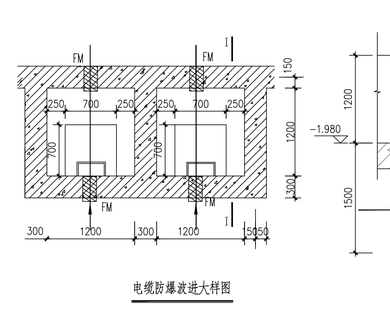

电缆防爆波进大样图

I-I断面图 1:20

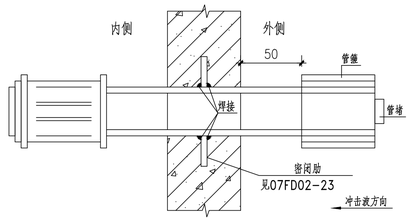

大样5 预留热镀锌钢管平时不穿线封堵做法

不得量取图纸尺寸施工，如有任何不详事宜，请在施工前与设计师会商，本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

图 纸 会 签
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

（专 业）(DISCIPLINE)	（实 名）(NAME TYPED)	（签 名）(SIGNATURE)	（日 期）(DATE)
建 筑 ARCHITECTURE			
结 构 STRUCTURE			
给排水 WATER&WASTE WATER			
电 气 ELECTRIC			
暖 通 HVAC			

南京金海设计工程有限公司
NANJING JINHAI DESIGN ENGINEERING CO.LTD
资质证书编号：A132003438 A232003435

出图章：
PERMISSION STAMP

江苏省工程勘察设计出图专用章	
南京金海设计工程有限公司	
资质证书编 号	A132003438 A232003435
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)	
有效期至二〇二五年九月三十日	

注册建筑师/工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER'S APPIX

	（实 名）(NAME TYPED)	（签 名）(SIGNATURE)
审 定 EXAMINED	张岩	
项目负责 PROJECT MANAGER	尹卫良	
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	田卉蓉	
审 核 AUDITED	田卉蓉	
校 对 CHECKED	朱海健	
设 计 DESIGNED	尹红梅	

建设单位 CLIENT	江苏省公共工程建设中心有限公司
项目名称 PROJECT TITLE	江苏商贸职业学院新校区扩建三期工程学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍建设项目
	学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍
工程编号 PROJECT NUMBER	202402
子项号 SUB-DIVISION	
图 号 DRAWING NUMBER	智施-23

图 名：
DRAWING

人防穿越做法大样图(一)

专 业 DISCIPLINE	阶 段 STATUS	比例 SCALE	日 期 DATE
智能化	施工图	1:100	2025.06